



CENACE

CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

Reporte Semanal del Mercado Eléctrico Mayorista

Sistema Interconectado Nacional

03 al 09 de noviembre del 2019

Versión	Elaboró/Revisó
2019.45	BCF/FSD

Puntos Relevantes del Mercado del Día en Adelanto (MDA).

- El valor máximo de las Ofertas de Compra se presentó el jueves con un valor de **37,458.26 MWh**, y el valor mínimo se presentó el domingo con un valor de **25,007.38 MWh**.
- Los porcentajes de participación por tipo de Oferta de Venta fueron: Ofertas Térmicas **58.06%**, Oferta Hidroeléctrica **19.01%**, Oferta CIL **13.06%**, Oferta No Despachable **6.90%** y Oferta Renovable **2.97%**. El valor máximo de capacidad disponible fue de **50,913 MW**.
- Los porcentajes de energía despachada por tipo de Oferta de Venta fueron: Ofertas Térmicas **63.24%**, Oferta Hidroeléctrica **3.54%**, Oferta CIL **18.93%**, Oferta No Despachable **10.00%**, y Oferta Renovable **4.29%**.
- El PML promedio fue de **1,070.17 \$/MWh**. Los PMLs máximo y mínimo fueron **5,238.17 \$/MWh** y **1.64 \$/MWh**, los cuales se presentaron en los nodos **03PNQ-400** y **04PLD-230**, respectivamente.
- El precio promedio en Nodos Distribuidos fue de **1,103.30 \$/MWh**. Los precios máximo y mínimo en Nodos Distribuidos fueron **4,149.17 \$/MWh** y **52.03 \$/MWh**, los cuales se presentaron en las Zonas de Carga **Fresnillo** y **Caborca**, respectivamente.
- El Costo de Oportunidad promedio fue de **4,662.50 \$/MWh**. Los Costos de Oportunidad máximo y mínimo fueron de **9,995.00 \$/MWh** y **1,596.60 \$/MWh**, los cuales se presentaron en los embalses **Temascal** y **El Fuerte**, respectivamente.
- Los cuatro principales enlaces congestionados fueron: **_0-8 ENL PMY-RAP**, **_0-22 ENL HERMOSILLO-SIN**, **8-12 ENL COZUMEL** y **_0-19 ENL THP-LBR**. El valor promedio del precio sombra de estos enlaces, cuando presentaron congestión, fue de: **1,085.91 \$/MWh**, **250.02 \$/MWh**, **2,163.65 \$/MWh** y **193.72 \$/MWh**, respectivamente.
- Los precios máximos y mínimos de los Servicios Conexos, así como el monto de la reserva asignada, fueron:

○ **Zona SIN.**

Precios (Max – Min) \$/MW	MW Asignados (Max – Min)	Tipo de Reserva
3,471.70 – 138.83	385.00 – 204.40	Regulación
122.32 – 4.93	1,129.00 – 479.50	10 minutos

Figura 1. Capacidad disponible y despacho por tipo de Oferta en el MDA.


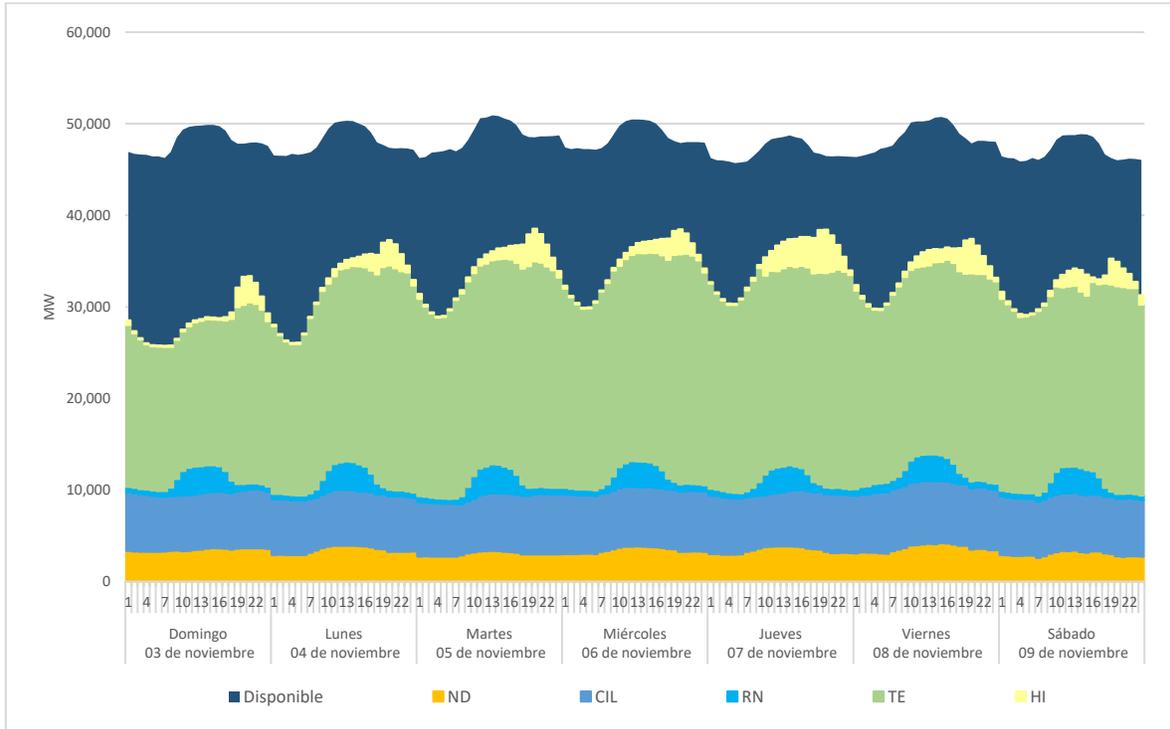


Figura 2. Indisponibilidad de Ofertas Térmicas en el MDA.

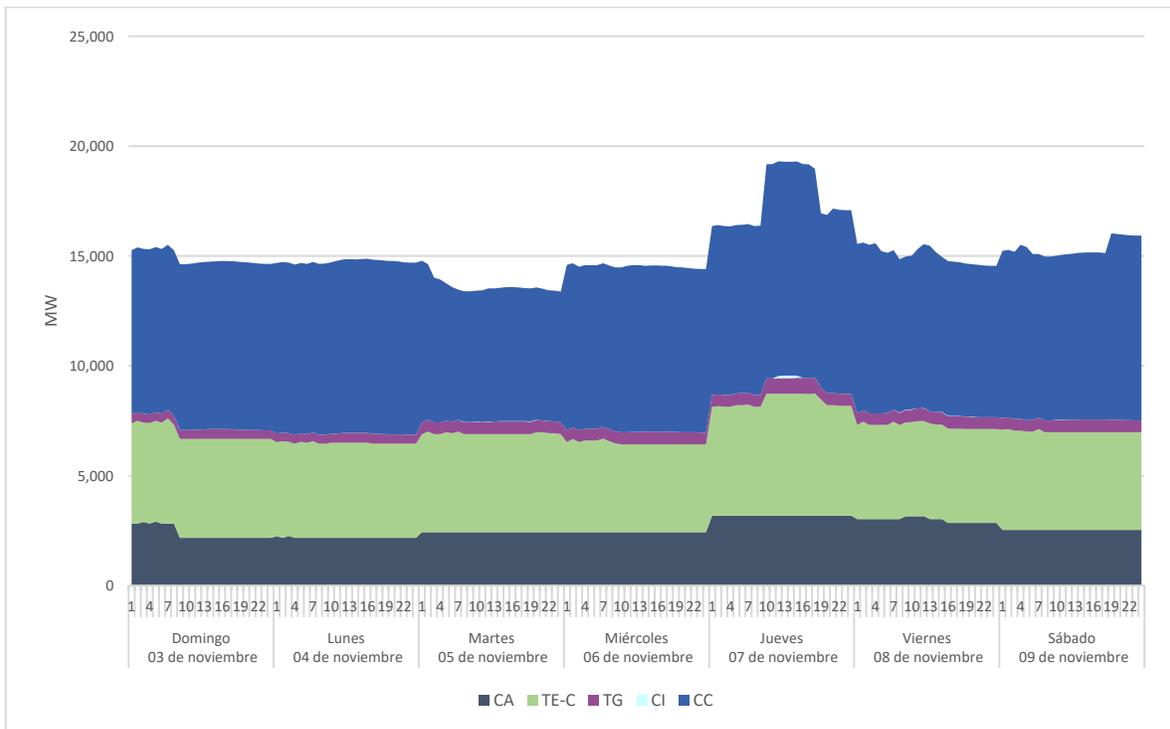

	03 de noviembre	04 de noviembre	05 de noviembre	06 de noviembre	07 de noviembre	08 de noviembre	09 de noviembre
Promedio	14,915	14,745	13,648	14,538	17,609	15,039	15,358

Figura 3. Oferta total de compra y despacho con desglose de la Oferta Térmica en el MDA.

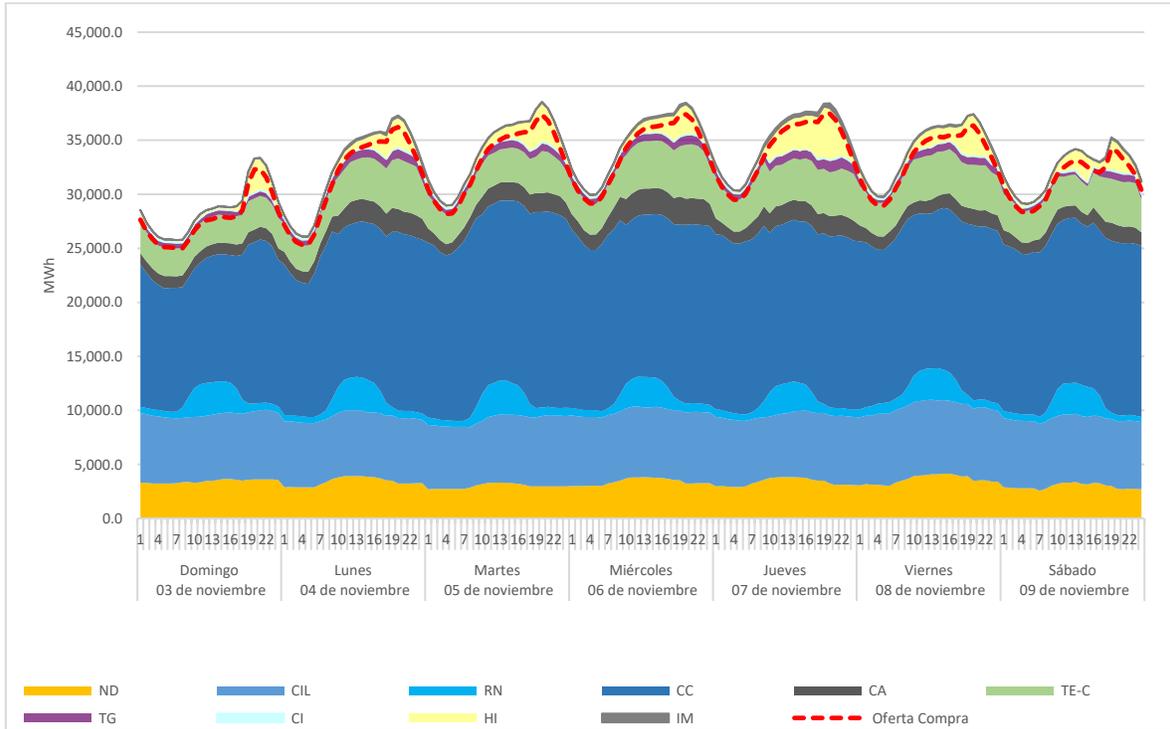


Figura 4. Despacho eólico, fotovoltaico y geotérmico en el MDA.

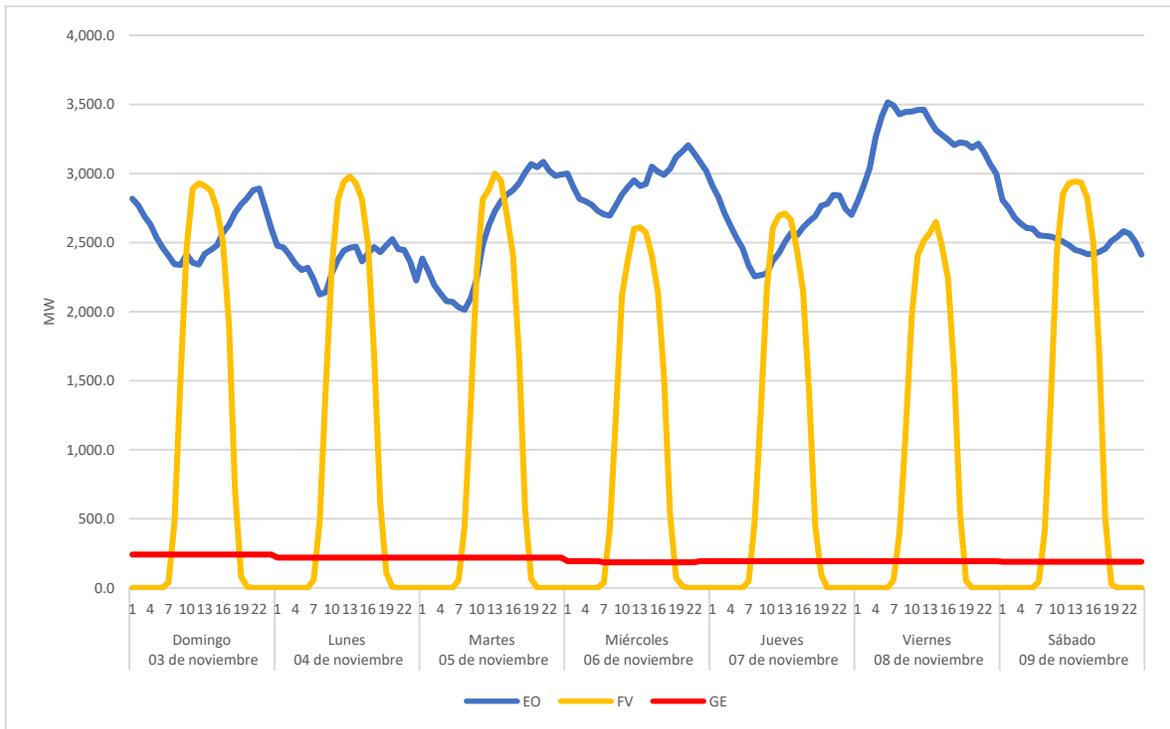


Figura 5. Precio Marginal Local Promedio en el MDA.

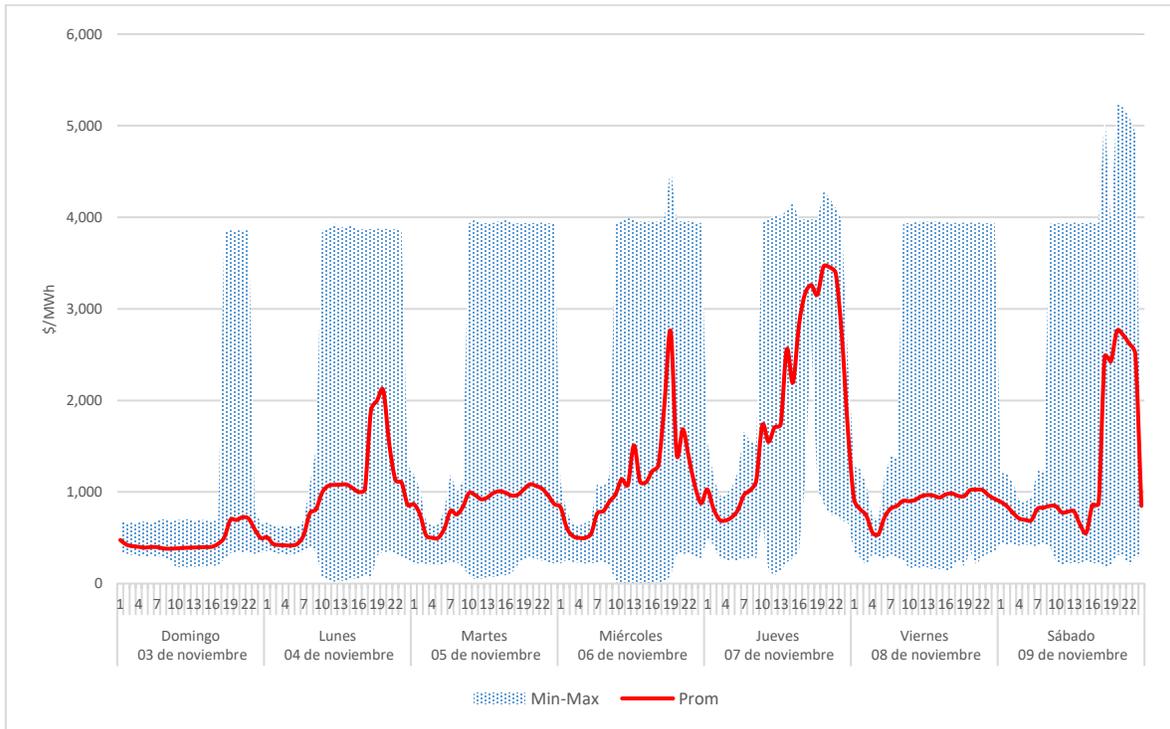


Figura 6. Precios Promedio en Nodos Distribuidos (Zonas de Carga) Representativos en el MDA.

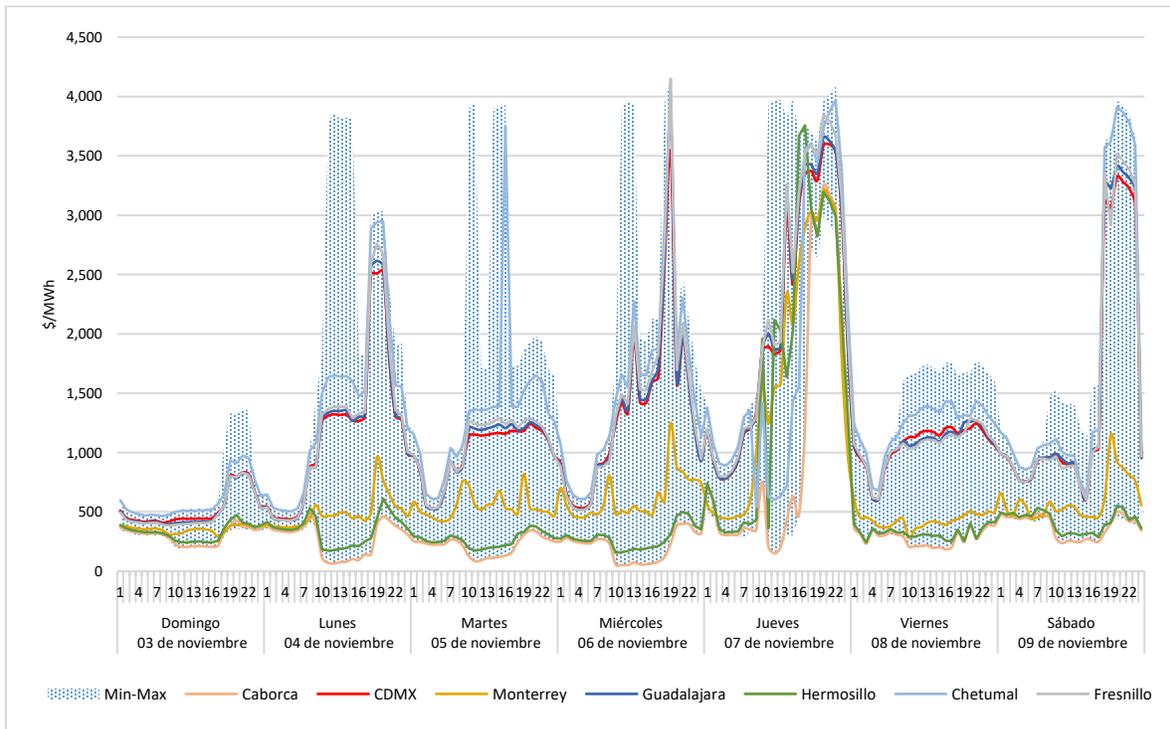


Figura 7. Precio Promedio Semanal en Nodos Distribuidos (Zonas de Carga) en el MDA.

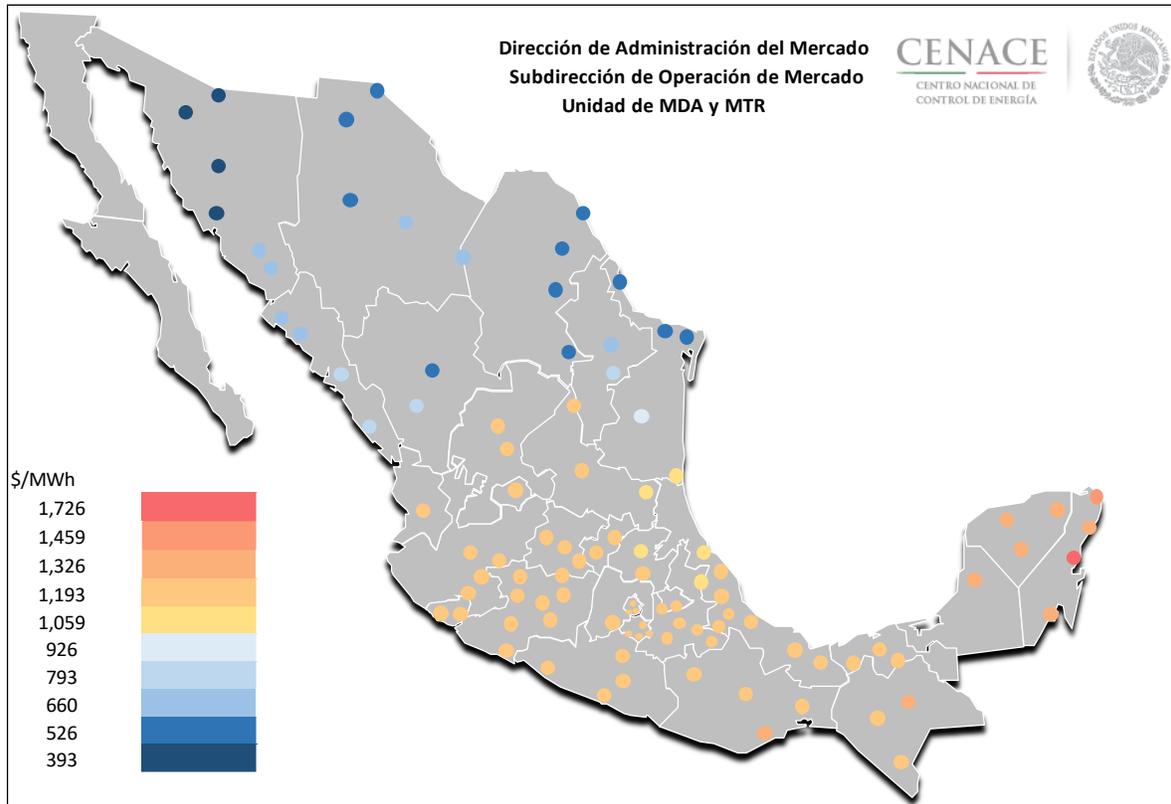


Figura 8a. Costos de Oportunidad y Energía Hidro Máxima Diaria por Embalse en el MDA.

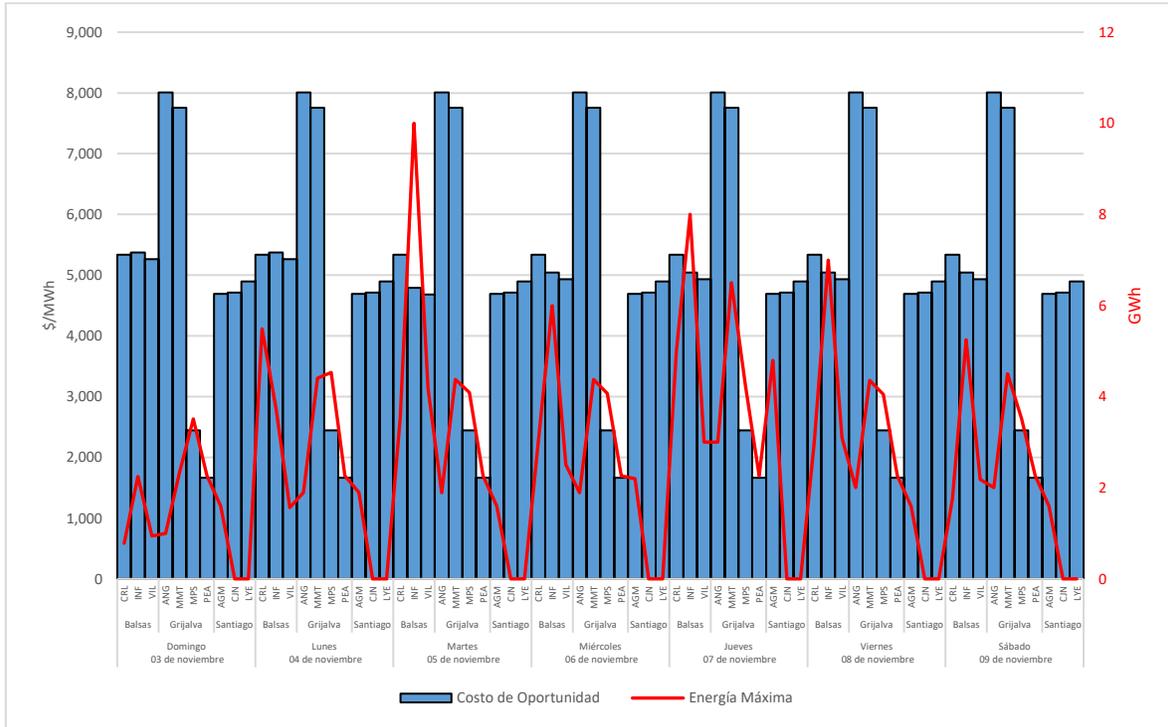


Figura 8b. Costos de Oportunidad y Energía Hidro Máxima Diaria por Embalse (continuación) en el MDA.

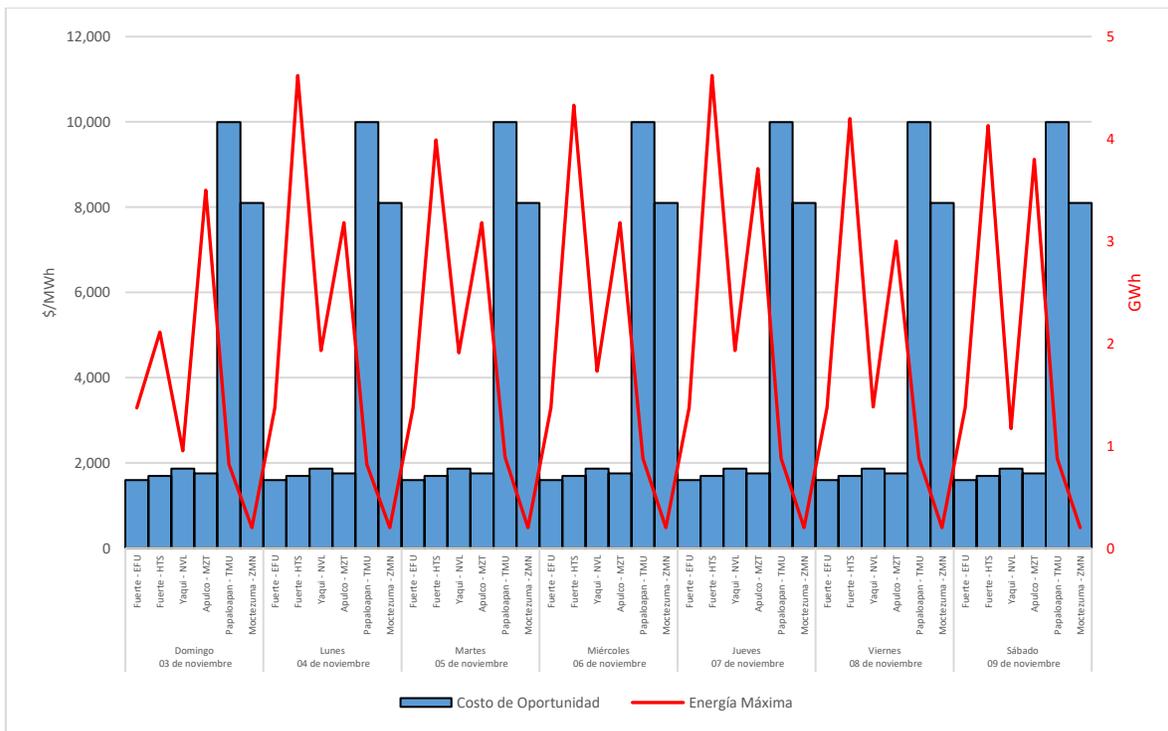


Figura 9a. Frecuencia de Enlaces de Transmisión Congestionados en el MDA.

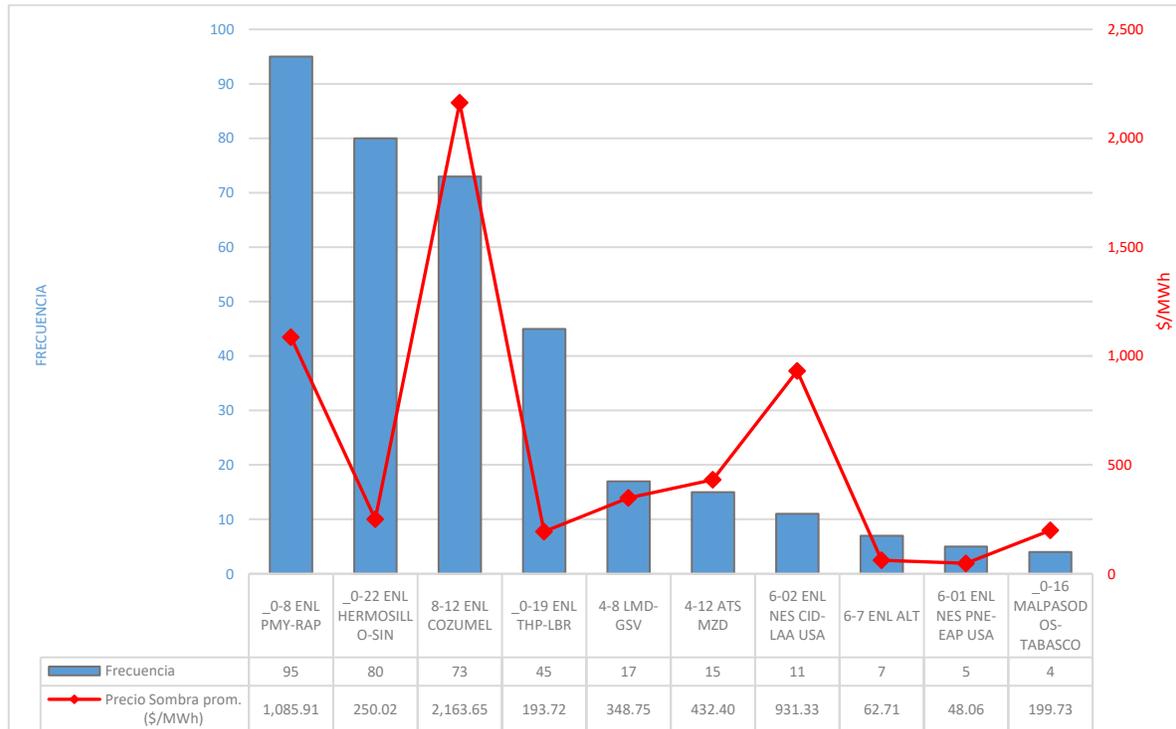


Figura 9b. Precio Sombra promedio de Enlaces de Transmisión Congestionados en el MDA.

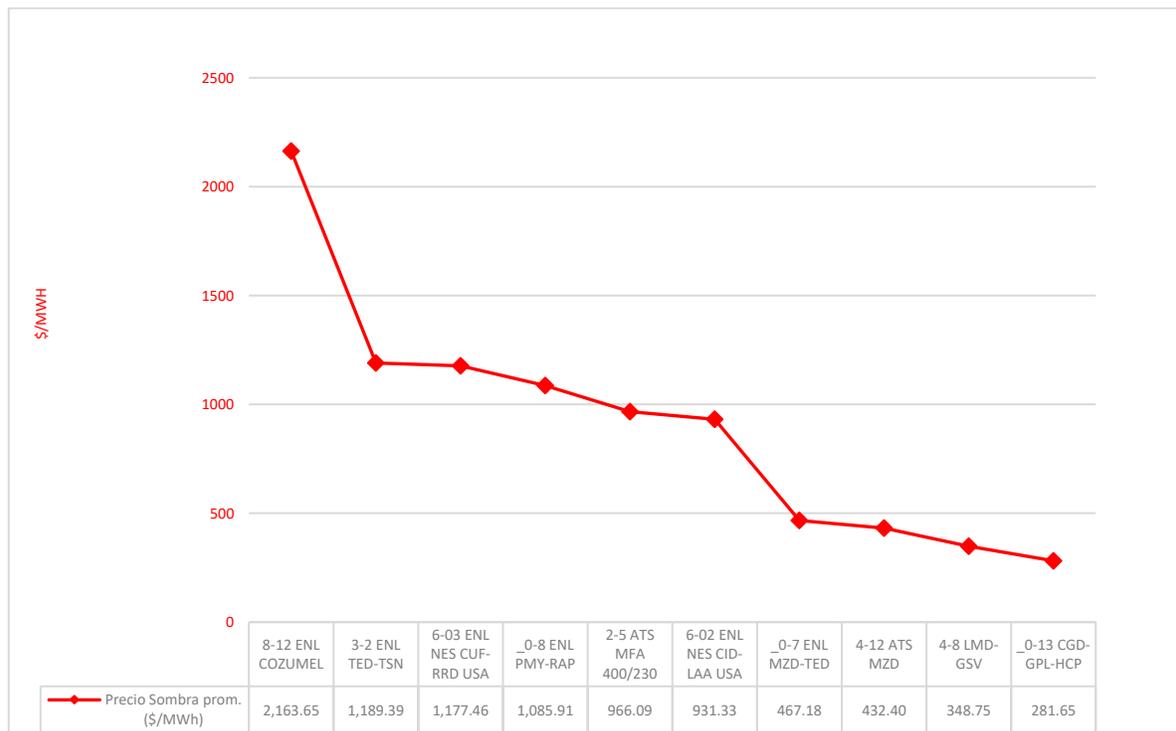


Figura 10. Servicios Conexos (Zona SIN) en el MDA.


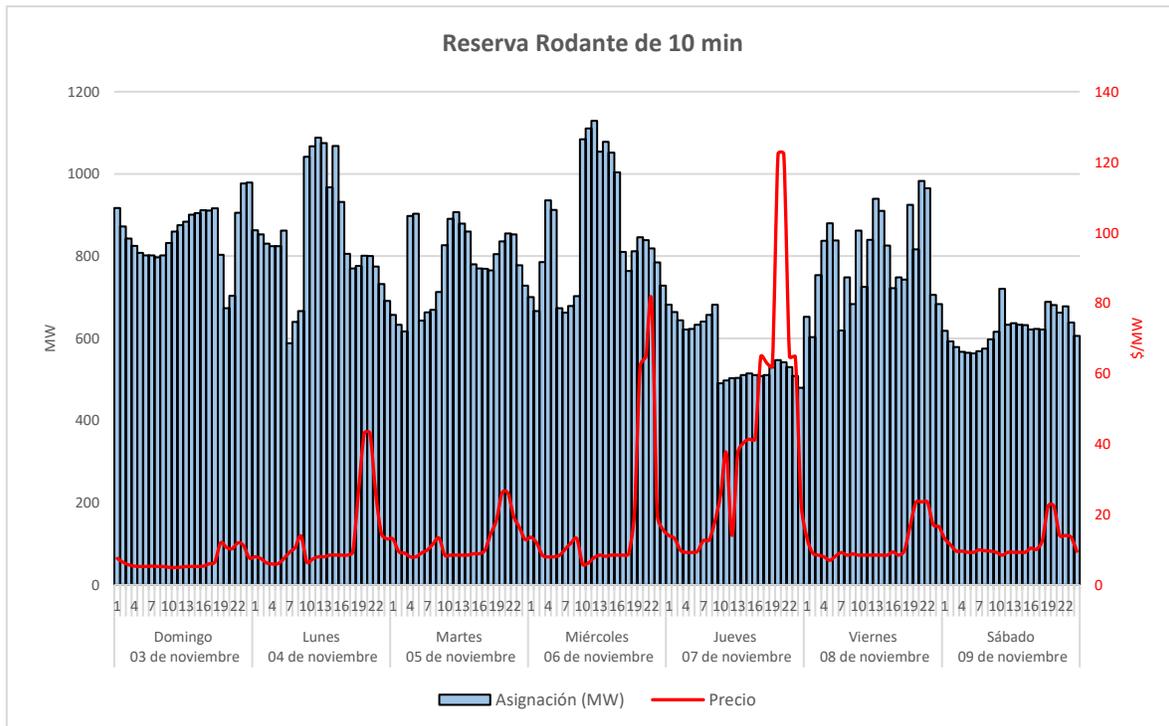


Figura 11. Costo Unitario de Servicios Conexos para Entidades Responsables de Carga en el MDA.

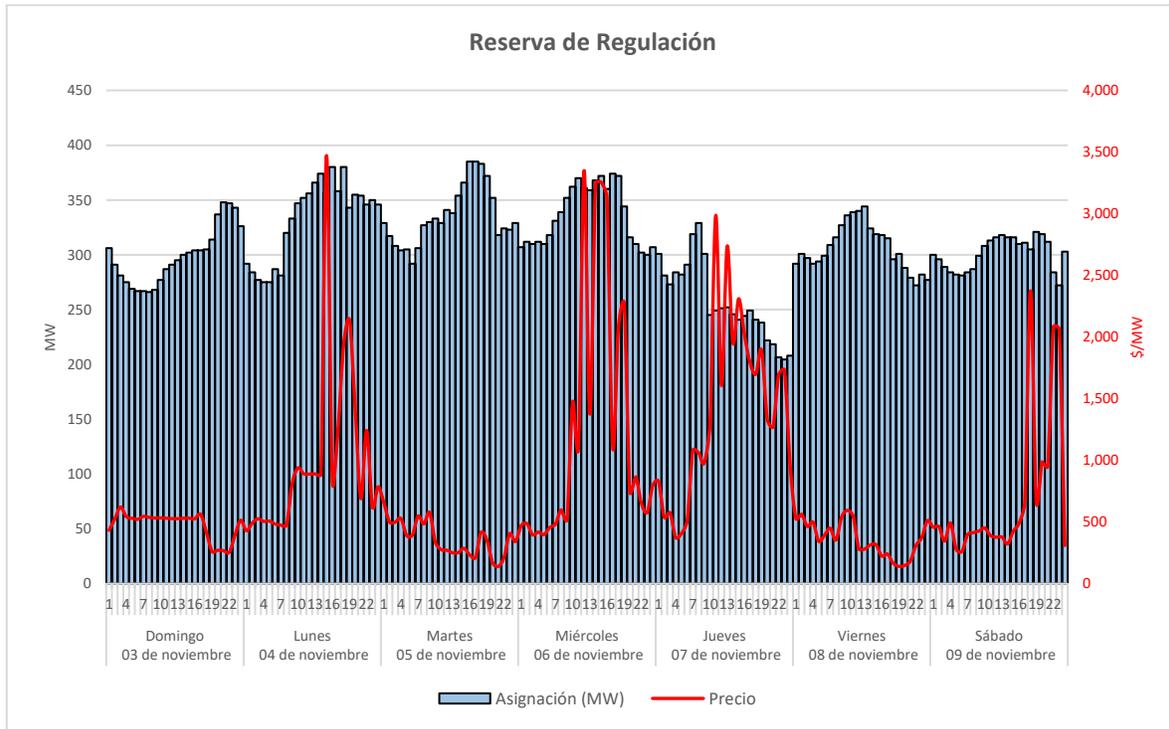